


(株)生活クラブエナジー電源構成比率（確定値）

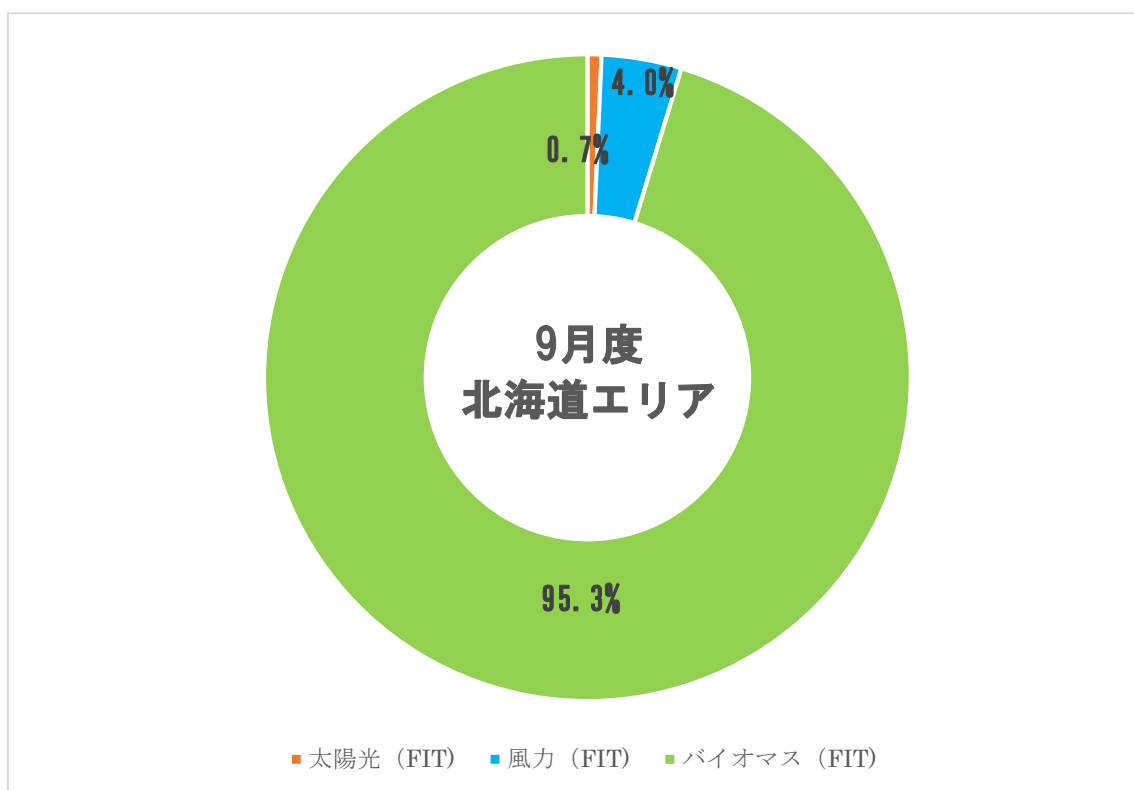

※ 上記数値は、生活クラブ事業所および関連施設(高圧)と生活クラブ組合員(低圧)への供給実績に基づき算出しています。

生活クラブエナジーの電源構成比率(確定値)

当社含む新電力各社は、計画値同時同量制により、1時間前に提出する計画への同時同量を求められます。同時同量を達成できなかった過不足は、インバランス料金として送配電事業者と30分単位毎の精算となります。インバランス値の確定を受けて、生活クラブの発電所(太陽光や風力)からの調達量は速報値から確定値へと修正し、本ホームページで公開します。

※ **9月度の電源構成比は、インバランス値の確定が遅れている影響で暫定値での公開となります。確定次第、確定値のグラフを公開します。**

FIT 電気

当社がこの電気を調達する費用の一部は、当社のお客以外の方も含め、電気をご利用の全ての皆様から集めた賦課金により賄われており、この電気のCO₂排出量については、火力発電なども含めた全国平均の電気のCO₂排出量を持った電気として扱われます。

他社から調達した電気

協力パートナーであるサミットエナジー(株)から調達した電気については月単位で電源構成の報告を受け、その実績(計画値)に基づき「自然エネルギー」「その他(化石燃料)」に分類しています。また、既存の電力会社から補給を受けた場合の電気については「その他」の中に含めています。

CO₂ 排出係数

当社の電力供給事業(東京電力エリア)は2015年4月より開始しており、2016年度のCO₂排出係数(調整後排出係数)は0.334kg-CO₂/kWhです。